

MTI

51

180 ϕ




החברה הגדולה בישראל ליבוא, ייצוא ושיווק אמבטיות ומערכות עיסוי

MTI 51


כל האמבטיות מגיעות עם חיזוק היקפי



180 φ

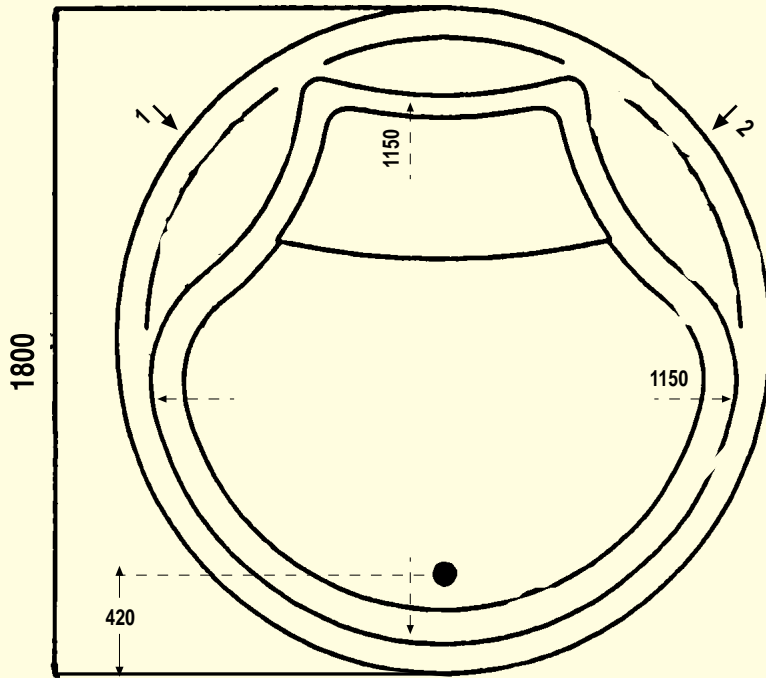

תכולת מים (ליטר)..... 210..... WATER CAPACITY (LITER).....
סימון מקום מומלץ עבור מנוע..... ← PUMP LOCATION- RECOMMENDED.....

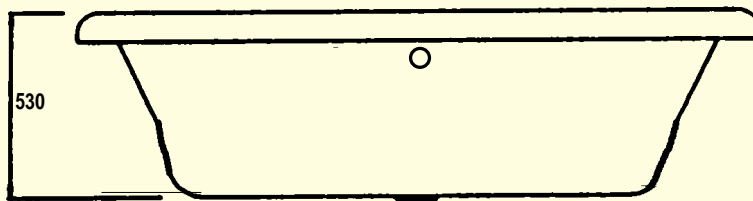

(S140) פית מילוי דריכה (צינור נחושת)



(S29) כרית לאמבטיה



(S26) כרית לאמבטיה



(S95) פית מילוי דריכה (צינור פלסטיק)



הוראות הכנה להרכבת מערכת עיסוי

- (1) יש להכין נקודת חשמל חד פאזי 16A (3x2.5) באזור מיקום המנוע.
- (2) במידה ומתקינים אינטרפון 4 דרך יש לרכוש ונטיל אוטומטי ופיית מילוי.
- (3) ביום ההתקנה יש להכין את שטח ההתקנה נקי מחול, יש להכין 5 בלוקים 10, חצי שק מלט ושלושה שקי חול.

